ЛОС ГРИНЛОС ПРОМ 40

## А:А










### Б(1:10)

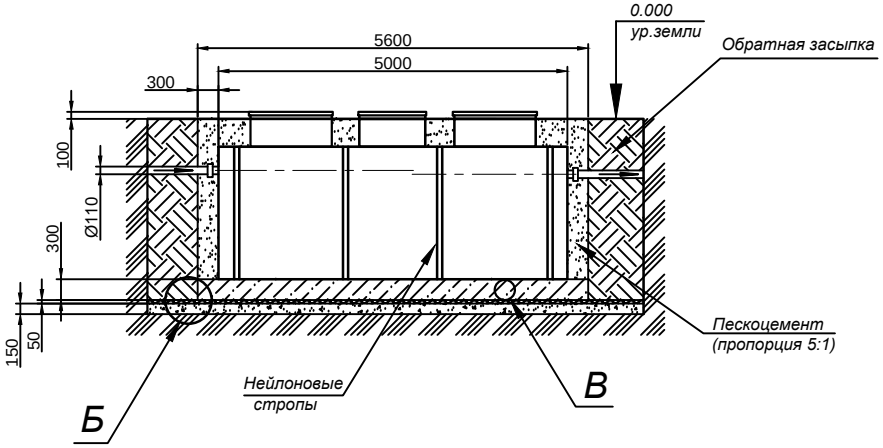


### В(1:10)

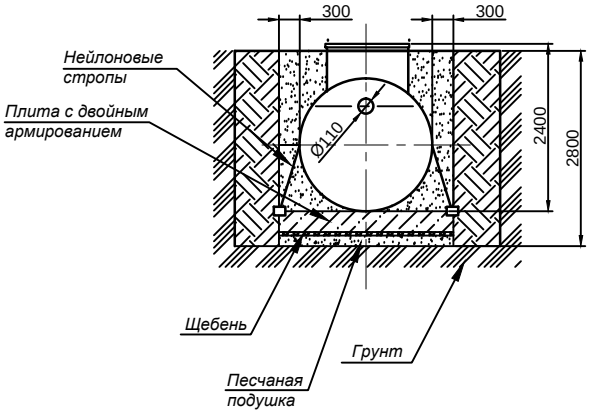

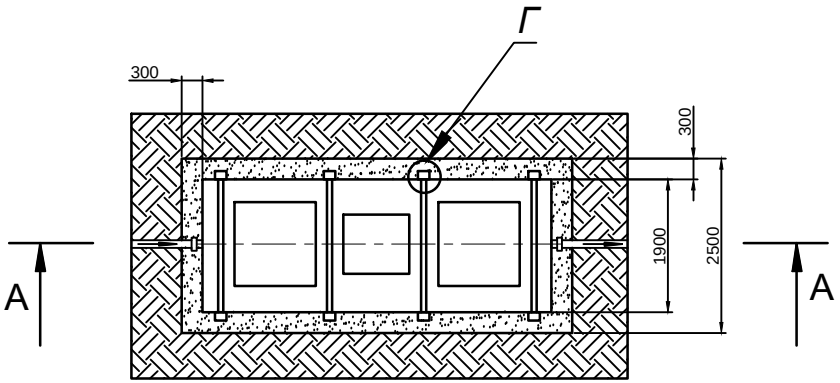
### Г

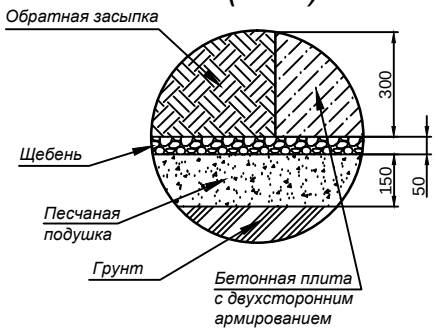


***Порядок проведения монтажных работ:***

1. *Отрывка котлована L=5,6 м., B=2,4 м., H=2,8 м.*
2. *Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150 мм.*
3. *Сверху на песок укладывается щебень средней фракции толщиной 50 мм.*
4. *На щебёночную подушку заливается монолитная армированная плита H=300 мм. (арматура класса A-III Ø12-14 мм., бетон M300)*
5. *Установка изделия на подготовленную плиту*
6. *Крепление канатом из синтетического волокна Ø20-30 мм. с шагом 1,5-2,0 м.*
7. *Обратная засыпка пазух котлована песком с одновременной заливкой водой внутрь изделия*
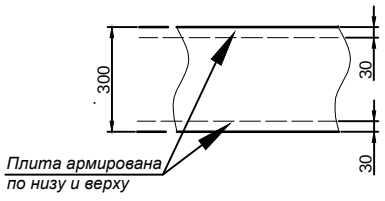
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ЛОС ГРИНЛОС ПРОМ 40 | | |
| Изм. | Лист | N докум. | Подп. | Дата | Монтажная схема самотёчная | Лит. | Масса / Масштаб |
| Разраб. | | | | | | | 560 кг. / 1:50 |
| Пров. | | | | | | Лист | Листов 1 |
| Т.контр. | | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | Общий вид | | |
| Утв. | | | | | | | |

Копировал — Формат А2

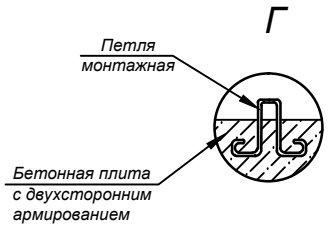Перв. примен. | Справ. N° | Подп. и дата | Инв. N дубл. | Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.